


Dokumenttia tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin. Dokumentti on tarkoitettu lausunnon antamista varten.

Siltoja koskevan InfraRYL-palvelun luvun 42013 Täytöt kuvat 42013:K1 ja 42013:K2 päivittyvät vastaamaan siirtymäkiilaluvun kuvien muutoksia.

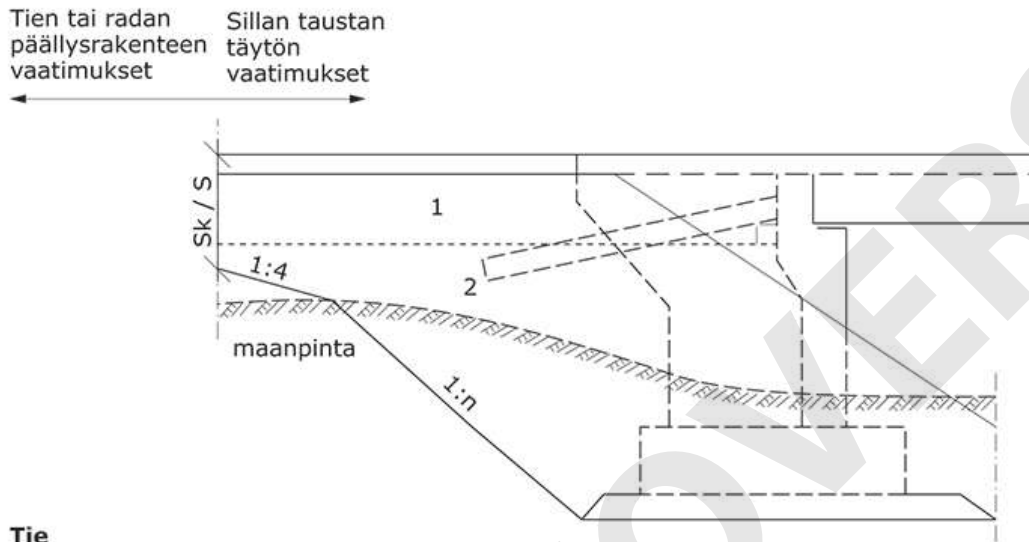

Tie

1 Tien päällysrakenne, kantavan kerroksen vaatimukset

2 Ylin 3 m:n kerros tien pinnasta: kantavan kerroksen vaatimukset

Alaosa: jakavan kerroksen vaatimukset

Sk Materiaalikorjattu siirtymäkiilasyvyys (ks. 21510)

Rata

1 Radan päällysrakenne


2 Välikerroksen vaatimukset

S Routimattoman radan rakennekerrosten kokonaispaksuus (RATO 3 LO 13/2018)

- Kaivantoluiskan kaltevuus (1:n) suunnitelman mukaan, n mitoitetaan tapauskohtaisesti. Penkereellä kaltevuus 1:4.

- Siirtymälaatan alueella sillan taustan routimaton täyttö tulee ulottua vähintään routimattomaan perustamissyvyyteen (F_{90}) väylän yläpinnasta (NCCI7 LO 13/2017)

Kuva 42013:K1. Esimerkki, sillan maatuen vastaiset täytöt.

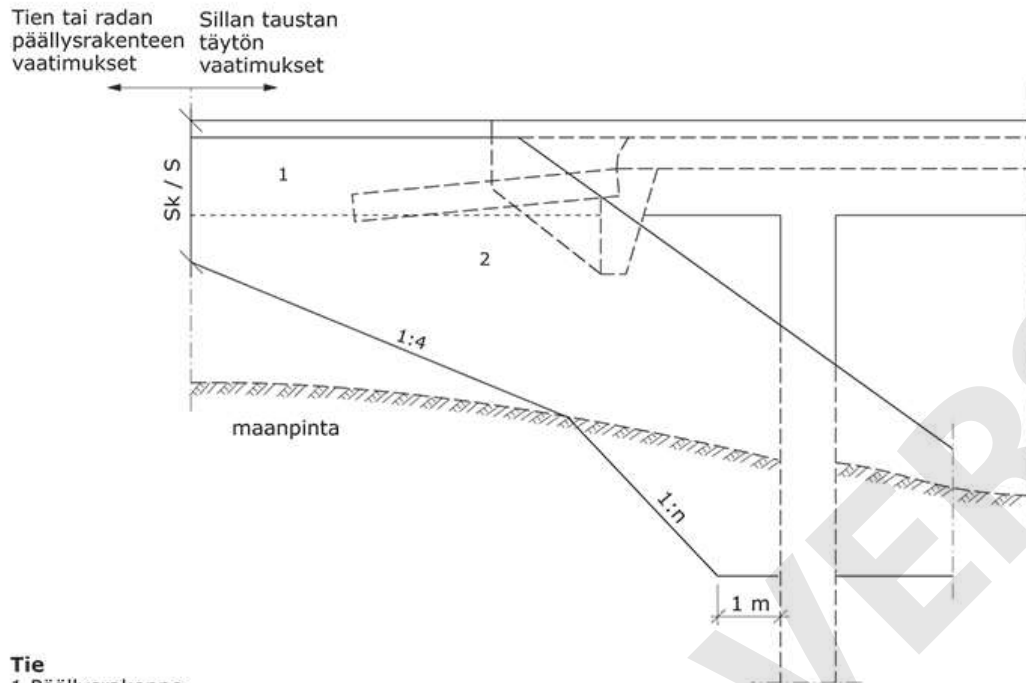

Tie

- 1 Päällysrakenne
- 2 Ylin 3 m tien pinnasta: kantavan kerroksen vaatimukset
- Alaosa: jakavan kerroksen vaatimukset
- Sk Materiaalikorjattu siirtymäkiilasyvyys (ks. 21510)

Rata

- 1 Radan päällysrakenne
- 2 Välikerroksen vaatimukset
- S Routimattoman radan rakennekerrosten kokonaispaksuus (RATO 3 LO 13/2018)
- Kaivantoluiskan kaltevuus (1:n) suunnitelman mukaan, n mitoitetaan tapauskohtaisesti. Penkereellä kaltevuus 1:4.
- Siirtymälaatan alueella sillan taustan routimaton täyttö tulee ulottua vähintään routimattomaan perustamissyvyyteen (F) väylän yläpinnasta (NCCI7 LO 13/2017)

Kuva 42013:K2. Esimerkki, sillan päätytuen vastaiset täytöt.